

## Point de situation sanitaire n°3 - sécheresse 2025 à La Réunion

Analyse des indicateurs, au 06/02/2025

Nombre d'Unités de Distribution (UDI) à la Réunion : 156

### TENSIONS SUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

Nombre d'UDI avec perturbations quantitatives et qualitatives liées à la sécheresse :

**0 UDI alimentant 0 commune**

Population impactée par les coupures :


**0 personne → 0% de la population**

(0% de la population de l'arrondissement EST)

Nombre d'établissements de santé et médico-sociaux présents sur les UDI impactées :

**0 établissement**

### Sécheresse à la Réunion en 2025 Point de situation au 06/02/2025

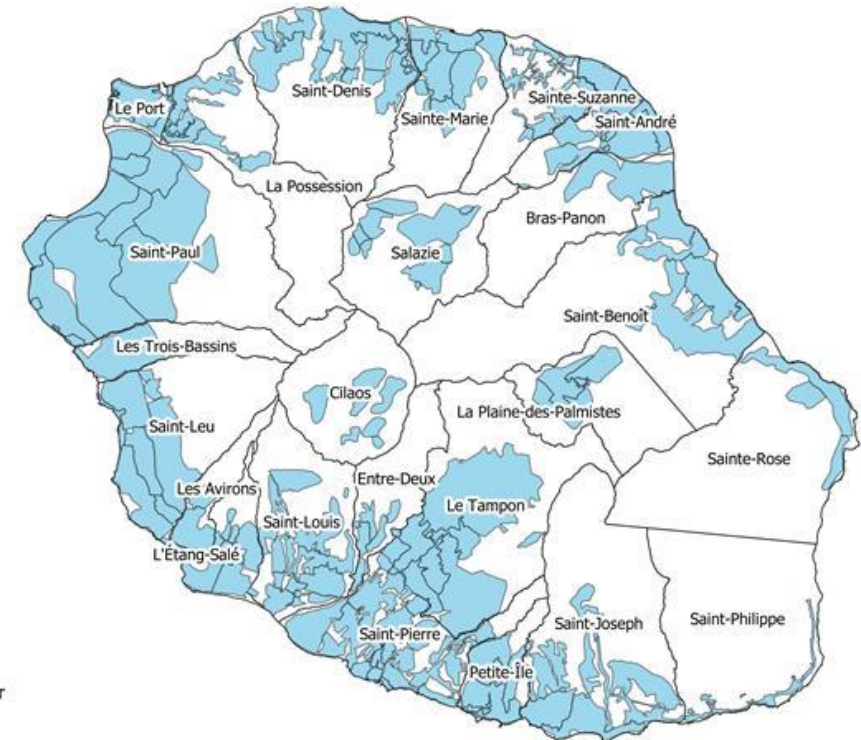

#### Distribution normale

■ Maintien de la distribution en eau

#### Distribution perturbée

■ Coupures de plus de 12h par jour

■ Coupures de moins de 12h par jour

■ Absence d'information

Les unités de distribution peuvent être totalement ou partiellement impactées par des coupures

## MESURES DE GESTION

Nombre d'UDI ayant recours à des coupures de :

- > 12/j : 0 UDI **Population : 0 personne**
- < 12h/j : 0 UDI **Population : 0 personne**

Nombre d'UDI avec distribution d'eau embouteillée :  
**7 UDI** **Population : 28 240 personnes**

- Plan de distribution d'eau embouteillée maintenu sur les territoires précédemment impactés, mais pas de demande de la population

Nombre d'UDI avec déploiement de citernes (non alimentaires) :

**8 UDI** **Population : 36 240 personnes**

- Maintien du plan de déploiement de citernes
- Dernier contrôle des citernes par l'ARS le 05/02 : 3/6 citernes contrôlées présentent des taux de chlore insuffisants + turbidités élevées

Commune	UDI	Citernes	Bouteilles
St-André	Ville	X	X
	Terre Rouge	X	X
Ste-Marie	Espérance	X	X
Salazie	Hell-bourg	X	X
	Bras Sec	X	X
	Casabois	X	X
	Mare à Vieille place	X	X
B- Panon	Bras Panon	X	

### Autres

- **Usine de dessalement à St-André (sécurité civile)**

- Derniers contrôles sanitaires :
  - > 30/01 : résultats conformes
  - > 04/02 : paramètres terrain conformes, en attente des résultats microbiologiques

L'usine est sous-utilisée (30m<sup>3</sup>/j produits pour une capacité de 140m<sup>3</sup>/j)

- **Tours d'eau suspendus sur les périmètres irrigués du sud, mais maintenus sur le périmètre de l'ILO** (sans conséquences sur la distribution AEP)

## COMMUNICATION

### Communication grand public :

- 31/01/2025 : Publication d'un point de situation sécheresse sur le site internet de l'ARS La Réunion, relayé sur le site eaduroniet.re  
[Période de sécheresse : quelles sont les communes concernées et recommandations ? | Agence Régionale de Santé La Réunion](#)  
[Période de sécheresse : quelles sont les communes concernées et recommandations ? - Eau du robinet La Réunion](#)

### Communication institutionnelle :

Sans objet

### Impacts médiatiques :

Articles /reportages réguliers  
Pas de sollicitation médiatique de l'ARS

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Conclusions du comité sécheresse du 05/02/2025 :

- Les précipitations liées au passage à proximité de La Réunion du système perturbé Faïda (01/02 février) ont soulagé les ressources en eau → suspension des plans de coupures sur l'ensemble du territoire.
- Mais perspectives météo défavorables avec un scénario sec privilégié pour les semaines à venir et ressources en eau qui restent très déficitaires.

→ **Amélioration très instable avec risque important de réactivation des plans de coupures dans les jours à venir.**

- Décision de prolonger la durée de validité de l'arrêté préfectoral sécheresse du 17 janvier 2025.

- Prochain comité sécheresse le 05/03/2025.